

— silové kabely

- - - ovládací kabely (stíněné)



..... volitelné ovládací kabely (stíněné)

U kabelů je popis s minimálním průřezem v mm<sup>2</sup>.  
Všechny rozšiřující kerby AXC musí být připojeny do VVM 320 v sérii kabelům 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> a napájeny 230V

**Důležité upozornění:**

Temp výřez je pomůcka pro namř zapojení tepelného čerpadla, nenařazuje projektovou dokumentaci. Sřitřné zapojení musí obsahovat všechny bezpednřní prvky a musí břt v souladu s plřnřmi normami a předpřisy.

Dřitřné upozornění: Temp dokument je vlastnřm vřstřm DZD - strojřna s.r.o. Dokument ani jeho upřavnř vřra nesmř břt vřtřn dokument, ani v jeho řsř. Neopřvnřnř pouřtřnř řtoho materiálu mřže přřstřvat pouřtřnř autorskřch řřv.

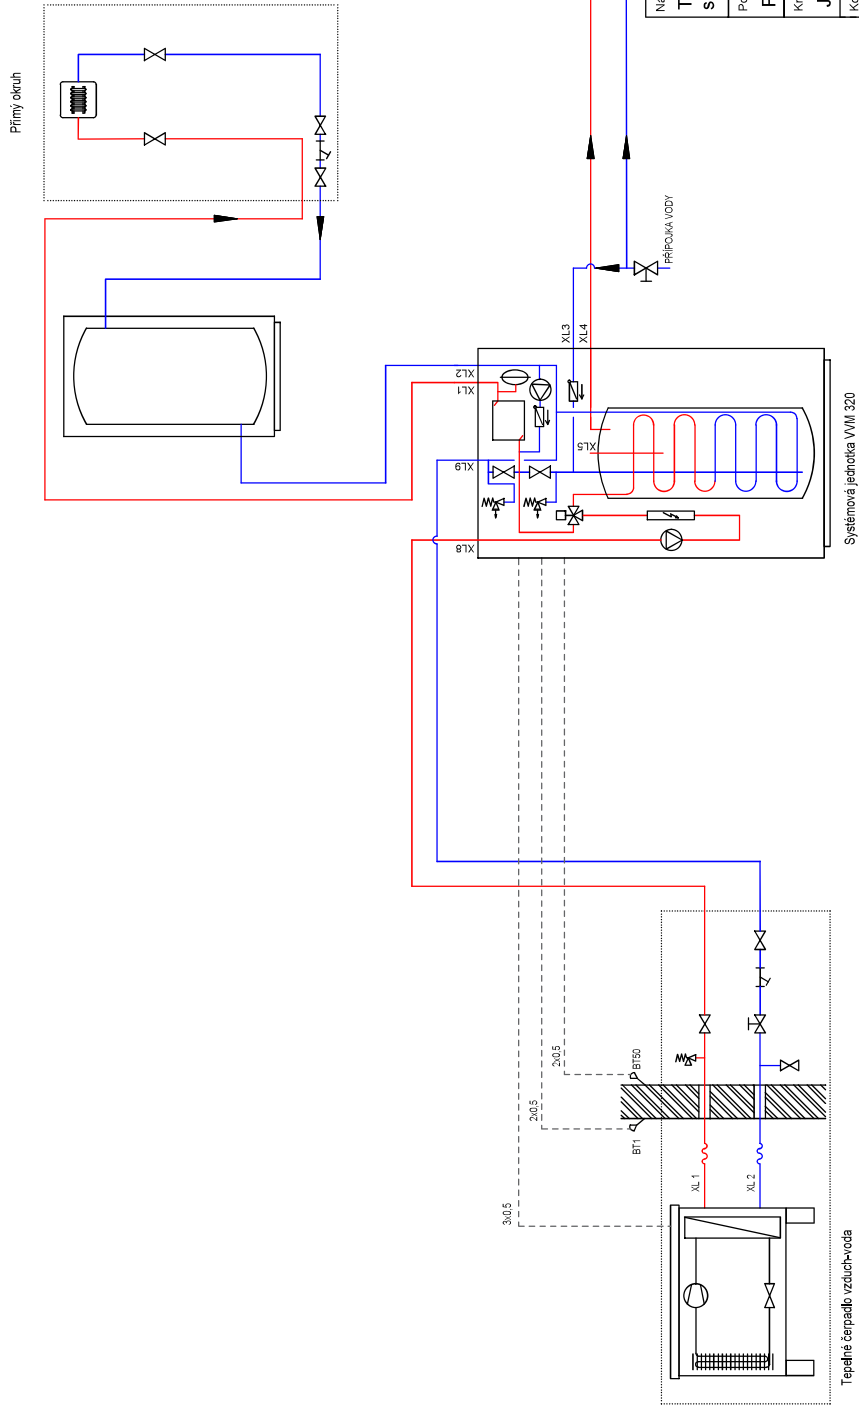

<b>V SOULADU S PŘIRODOU</b>	
Nřzev projektř: <b>Tepelnř čerpadlo vzduch-voda s vnitřnř systřmovou jednotkou VVM 320</b>	
Popis:	<b>Principiřlnř schřma zapojenř</b>
Kreslř:	Jakub řtencel
Kontrolovř:	Petr Kartous
Datum vydřnř:	25. 3. 2020
Datum zmřny:	30. 6. 2021
Dřitřnřnř zřvody: Dřařice-Strojřna s.r.o., NIBE ENERGY SYSTEMS CZ, Dřařice 69, 294 71 Benřtky nad Jizerou, telefon: +420 326 373 801, email: nibe@nibe.cz	